

FAX送付状

この書類はこのページを含め全部で7ページあります。

harmoシステム導入へのご協力をお願い

送信元


(薬局の方へ: harmoシステムを導入する薬局の情報をご記入ください)

薬局名

担当者名

電話番号

FAX番号



あて先

(薬局の方へ: レセコンメーカー様の情報をご記入ください)

会社名

担当者名

電話番号

FAX番号

ご担当者様へのお願い:

当薬局では、電子お薬手帳システム「harmo(ハルモ)」の導入準備を進めております。導入に向け、レセコンの設定変更と、ネットワーク環境に関する情報提供にご協力をお願いいたします。

___月 ___日 までに、次ページ以降のご対応を宜しくお願いいたします。

ご依頼事項

1. 当薬局のレセコンについて、下記の情報をお知らせください

レセコンメーカー名			
レセコンソフトウェア名		レセコンのバージョン	
会社名 (販売代理店様名)			
担当者名			
電話番号	※担当者様へ連絡が取れる電話番号をご記入をお願いします		

2. 下記のご対応を行って頂けますようお願いいたします

- ① harmoシステムのネットワーク接続、および、レセコンの設定変更について、下記用紙の説明をご覧ください。
 - ◆ <<説明1>> harmoシステムとネットワーク接続 (3ページ)
 - ◆ <<説明2>> レセコンの設定変更 (4ページ)
- ② 当薬局内での設置に関する情報を、下記の用紙にご記入ください。
 - ◆ **回答1** レセコンとの接続設定 (5～6ページ)
※必要に応じ、本薬局へご来店頂き、設定変更をお願いします。
 - ◆ **回答2** インターネットの接続設定 (7ページ)

お問い合わせ先:

用紙の記載方法についてご不明な点がある場合は、下記にご連絡ください。

・ソニー電子お薬手帳 ハルモヘルプデスク: **0570-056-860**

(受付時間 月～金 9:00～18:00 祝日除)


・harmoホームページ: <http://www.harmo.biz/>

・harmoシステム取扱説明書: <http://www.harmo.biz/pharmacy/>

《説明1》 harmoシステムとネットワーク接続


harmoシステムを設置するには、インターネット用とレセコンネットワーク用の2つのネットワークへの接続が必要です。貴社にはharmoシステム接続前の、インターネット側およびレセコン側の事前準備をお願いいたします。

harmoシステム 設置前の状態

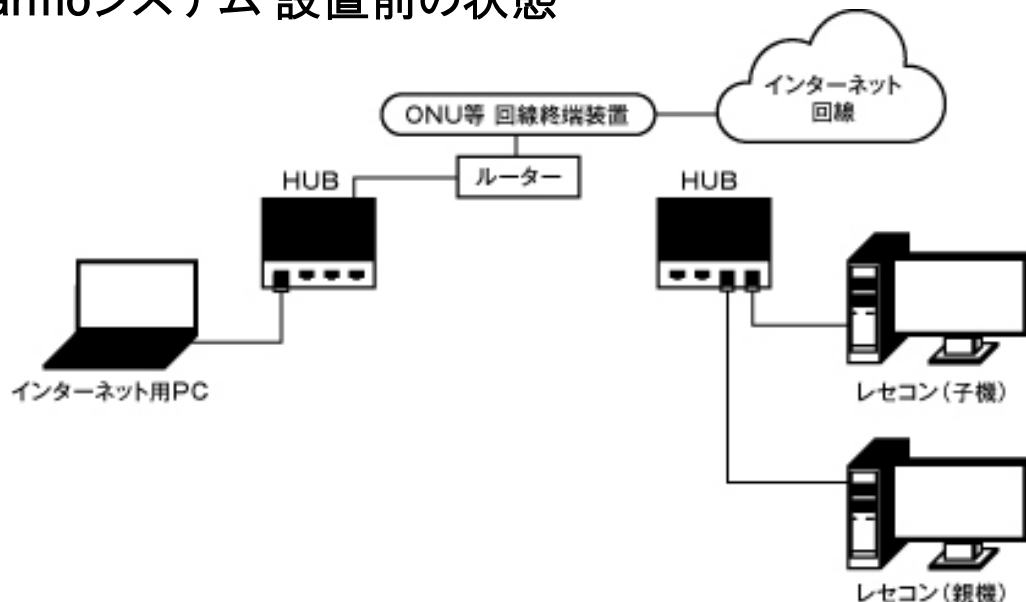

harmo用タブレットはインターネット側とレセコン側につながる2つの無線LANの両方に接続されます。(タブレット内のソフトが自動切り替えを行います。)タブレットと無線LANルーターの設置および設定は、後ほどソニーから派遣する作業員が実施いたします。

harmoシステム 設置後の状態

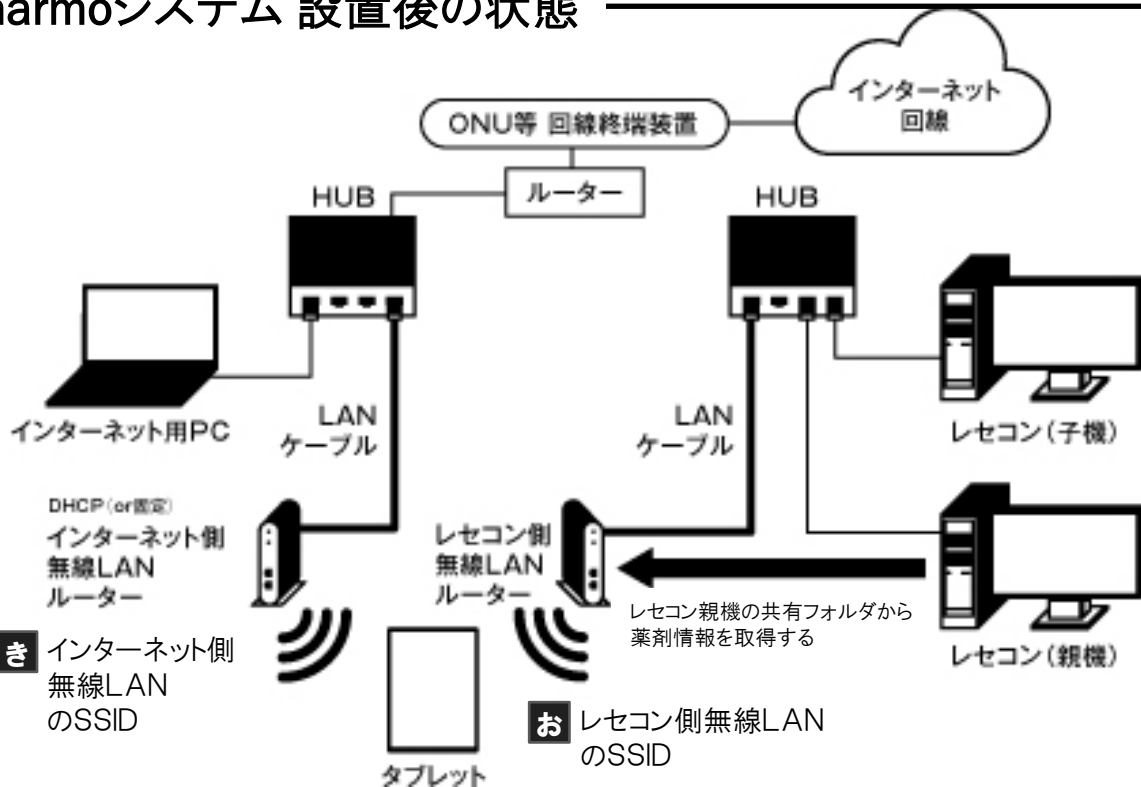

既に無線LANが設置されている場合は、**回答1** 用紙の **お** ~ **◀** をご記入ください。

1. レセコン親機(サーバー機)上で、harmonyシステム用のNSIPS出力フォルダーを作成するため、下記①～⑤の設定を行ってください(図1参照)。

- ① **レセコン親機のドライブ上**(ネットワークドライブ上ではなく)に、NSIPS出力フォルダーを作成してください。
- ② NSIPSの仕様に従い、NSIPS出力フォルダーの下にINDEX、および、DATAという名称のフォルダーを作成してください。
- ③ harmonyシステムからアクセスできるように、作成したNSIPS出力フォルダー(INDEX、および、DATAフォルダーを含む)の共有設定を行ってください。
- ④ harmonyシステムからアクセスするには、③の共有設定にて下記条件を満たすユーザーが設定されている必要があります。必要に応じ、条件に合うユーザーを追加してください。

共有フォルダーに設定するユーザーの条件:


- ユーザーにはフルコントロール許可がされていること。(フォルダに対して書き込み、削除を許可する)
- ユーザーとパスワードは無期限であること。(有効期限を設定しない)
- ユーザー名、パスワードには半角英数字のみが使われていること。
- ユーザーにはできるだけパスワードを設定すること。

- ⑤ 別のパソコンからNSIPS出力フォルダーにアクセスし、正しく共有設定できているかを確認してください。

図1: harmonyシステム用NSIPS出力フォルダーの例

(レセコン親機のIPアドレスが「172.18.1.2」の場合)

※ **あ～え**は**回答1**用紙の記入例

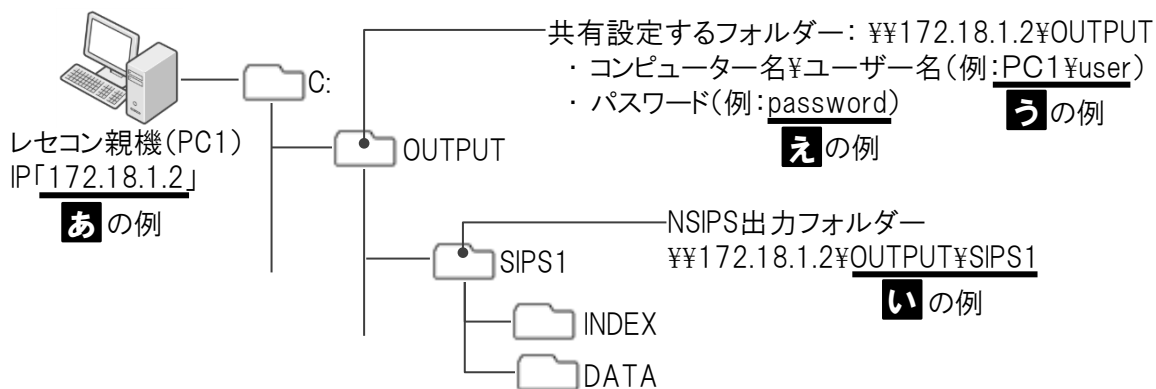

上記設定内容を元に、**回答1**用紙の**あ～え**をご記入ください。

2. 当薬局のレセコンソフトウェアについて下記①～④の設定をお願いします。

- ① 当薬局における従来のレセコン操作手順を変更しなくてもNSIPSファイルが出力されるようにしてください。
- ② 出力されるNSIPSファイルのバージョンを**1.04.01以上**に設定してください。
- ③ 新規(A)ファイル・更新(U)ファイル・削除(D)ファイルの出力選択がある場合、**Aファイル、Uファイル、Dファイルのすべてが出力される**ように設定してください。
- ④ レセコンソフトウェアによっては、患者様の氏名などにJIS第三水準、第四水準の漢字(外字)が含まれる場合、それらを変換して出力する機能が備わっていることがあります。この機能については、**変換せずにそのまま出力する**設定にしてください。

1. NSIPS出力フォルダーにアクセスするための情報をご記入ください。 (作成方法は「<<説明2>> レセコンの設定変更」用紙参照)

レセコン親機(サーバー機)の固定IPアドレス DHCPの場合はハルモヘルプデスクへ

あ ^① . ^② . ^③ . ^④

NSIPS出力フォルダーのネットワークパス

¥¥ **あ** のIPアドレス

お願い:
IPアドレス以降のパスをご記入ください。(記入例:OUTPUT¥SIPS1)

い ¥ ¥INDEX
¥DATA

共有設定したフォルダーのユーザー名、パスワード

お願い:

- ユーザー名は「コンピューター名¥ユーザー名」でご記入ください。(記入例:PC1¥user)
- アルファベットの大文字・小文字、数字等が区別ができるようご記入ください。

う ユーザー名

え パスワード

2. harmoシステムを接続する当薬局内の無線LANについて、以下の情報が分かる場合はご記入ください。 (無線LANルーターが設置されている場合はご記入ください。接続方法は、3ページの「説明1 harmoシステムとネットワーク接続」用紙参照)

レセコンに接続する無線LAN の SSID

お

レセコンに接続する無線LAN の SSIDのパスワード

か

インターネットに接続する無線LAN の SSID

き

インターネットに接続する無線LAN の SSIDのパスワード

<

3. 当薬局のレセコン側のネットワークへタブレットを接続するために、レセコンと同じネットワークセグメント内で、未使用の固定IPアドレスをご記入ください。

お願い：

- DHCP機能をもつ機器（ルーターなど）が同じネットワークセグメント内に接続されている場合は、DHCPの割り当て範囲外の固定のIPアドレスをご記入ください。

さ	harmony用タブレットに割り当て可能な固定IPアドレス
	① ② ③ ④ <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
	サブネットマスク
	① ② ③ ④ <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>

1. 当薬局でインターネット接続するためのIPアドレスの取得方法を選んでください。

固定IPアドレス

DHCP



「固定IPアドレス」を選択された場合のみ、harmoシステムがインターネット接続できる固定IPアドレスをご記入ください。

固定IPアドレス(未使用のアドレス)

な

. . .

サブネットマスク

に

. . .

2. 下記の設定が必要な場合のみ、ご記入ください。

ゲートウェイ

ぬ

. . .

優先DNSサーバー(プライマリDNS)

ね

. . .

代替DNSサーバー(セカンダリDNS)

の

. . .

プロキシサーバーのアドレス

は

プロキシサーバーのポート

ひ

3. **な**～**ひ**のいずれかにご記入がある場合は、下記へご連絡ください。

ソニー電子お薬手帳 ハルモヘルプデスク:0570-056-860

(受付時間 月～金 9:00～18:00 祝日除)